Технічний паспорт

Кабельрострр LG 60, 3 м, VS FT

Артикули: 6208574

Кабельрострр з висотою стінки 60 мм з поперечинами з С-профілю, які зафіксовані заклепками нагору (конструкція VS).
Кабельрострр постачається в зібраному вигляді.

Кабелі можна закріпити за допомогою відповідної затискної скоби типу 2056.

Кабельрострри шириною від 200 до 400 мм можуть також встановлюватися у вертикальному положенні як драбини зі збереженням функціональності електросистеми під час пожежі згідно з DIN 4102, част. 12. Кабелі можна закріпити за допомогою відповідної затискної скоби типу 2056 M, що допускається з огляду збереження функціональності під час пожежі.
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 10 дБ, із кришкою – 15 дБ.
Інші варіанти ширини доступні на замовлення.

St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6208574
Тип	LG 650 VS 3 FT
Позначення 1	Кабельрострр
Позначення 2	перфорований, з VS
Виробник	OBO
Розмір	60x500x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	354,733 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

Технічний паспорт

Кабельрострр LG 60, 3 м, VS FT

Артикули: 6208574

Розміри

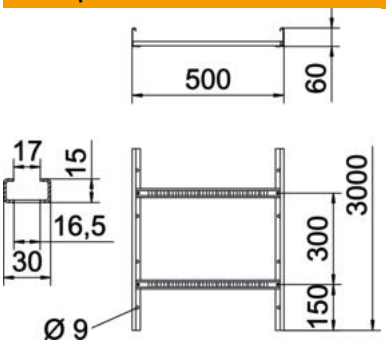

Довжина	3 000 mm
Довжина	3 000 ft
Ширина	500 mm
Висота	60 mm
Розмір B	500 mm
Розмір паза рами	16,50

Технічні характеристики

Конструкція рам	Перфорований профіль
Конструкція з боковим профілем	плаский профіль
Кріплення перекладини	із глухою заклепкою
Збереження функцій	ні
Корисний перетин	248 cm²
Корисний перетин	24800 mm²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Відстань між рейками	300 mm
Конструкція для великих відстаней	ні
Товщина перекладинки	1,5 mm

Технічний паспорт

Кабельрострр LG 60, 3 м, VS FT

Артикули: 6208574

Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	4 m
Відстань опору1,5 м	3,1 kN/m
Відстань опору2,0 м	2,25 kN/m
Відстань опору2,5 м	1,5 kN/m
Відстань опору3,0 м	1,1 kN/m
Відстань опору3,5 м	0,75 kN/m
Відстань опору4,0 м	0,45 kN/m

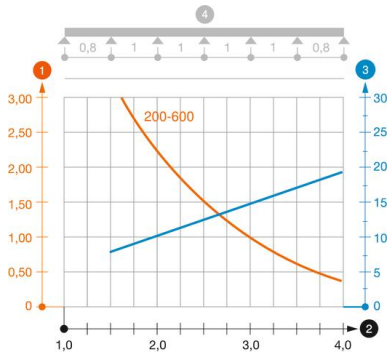

Діаграма навантаження кабельного моста типу LG 60 VS

1. Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
2. Розмір підтримки у мм
3. Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
4. Схема навантаження при випробуванні

— Крива навантаження на кабельний лоток/кабельрострр шириною в мм

— Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами