Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS 60 FS

Артикули: 6055206

MKS 60 = Система лотків, для середніхї навантажень висотою борту 60 мм. Випробувано для встановлення над підвісними вогнестійкими стелями (ширина лотка 100-400 мм, навантаження під час пожежі 30 хвилин, конструкція й параметри встановлення відповідно до правил техніки пожежної безпеки)
Магнітне затухання від впливу екрану: без кришки 20 дБ, із кришкою - 50 дБ.

St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6055206
Тип	MKS 620 FS
Позначення 1	Кабельний лоток MKS
Позначення 2	перфорований
Виробник	OBO
Розмір	60x200x3000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзиміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	246,733 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	6,255 кг CO2e / 1 Метр

Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS 60 FS

Артикули: 6055206

Розміри



Габаритний розмір	60 x 200
Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	200 mm
Ширина	8 in
Висота	60 mm
Висота	2 in
Товщина	0,04 in
Товщина	1 mm
Розмір B	200 mm
Maß W	200 mm

Технічні характеристики

Конструкція з’єднання	зі з’єднувачем в комплекті
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Лотків	ні
Збереження функцій	ні
З кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	так
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	118 cm²
Корисний перетин	11800 mm²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Тип з’єднувача системи кабельних опор	прикручений

Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS 60 FS

Артикули: 6055206

Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	2,5 m
Відстань опору1,5 м	1,5 kN/m
Відстань опору1,75 м	1,25 kN/m
Відстань опору2,0 м	1 kN/m
Відстань опору2,5 м	0,5 kN/m

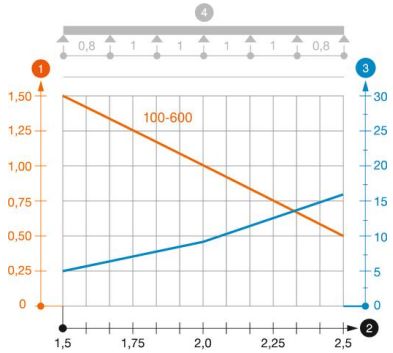

Діаграма навантаження кабельного лотка тип MKS 60

1. Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
2. Розмір підтримки у мм
3. Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
4. Схема навантаження при випробуванні

— Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм

— Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами