


Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 110, неперфорований FS

Артикули: 6059842

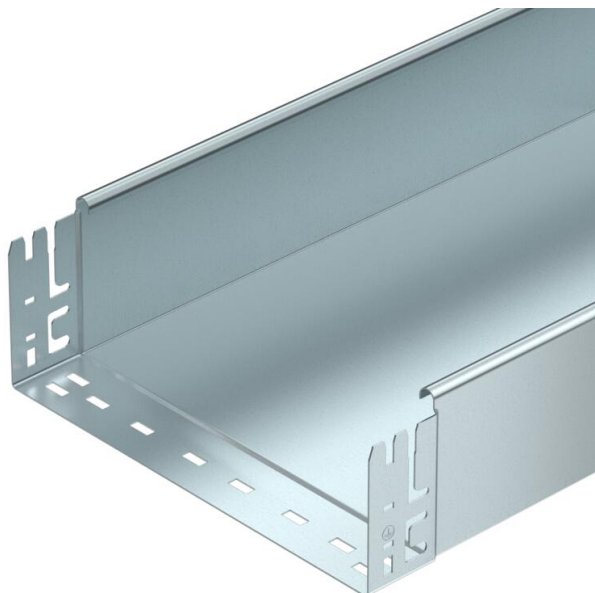

Неперфорований кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм. Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6059842
Тип	SKSMU 130 FS
Позначення 1	Кабельний лоток SKSMU
Позначення 2	неперфоров., швидке з'єднання
Виробник	OBO
Розмір	110x300x3050
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	639,442 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 110, неперфорований FS

Артикули: 6059842



Розміри

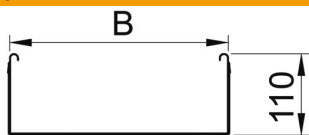

Довжина	3 050 mm
Ширина	300 mm
Висота	110 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір B	300 mm



Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Лотків	ні
Збереження функцій з кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	ні
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	328 cm ²
Корисний перетин	32800 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	ні
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Робоча довжина	3000 mm
Тип з'єднувача системи кабельних опор	Кріплення шляхом заціпування

Технічний паспорт


Кабельний лоток SKS-Magic® 110, неперфорований FS

Артикули: 6059842



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 м
макс. придатні відстані між опорами	4 м
Відстань опору 1,5 м	3 kN/m
Відстань опору 2,0 м	2,4 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1,76 kN/m
Відстань опору 3,0 м	1,2 kN/m
Відстань опору 3,5 м	0,84 kN/m
Відстань опору 4,0 м	0,8 kN/m

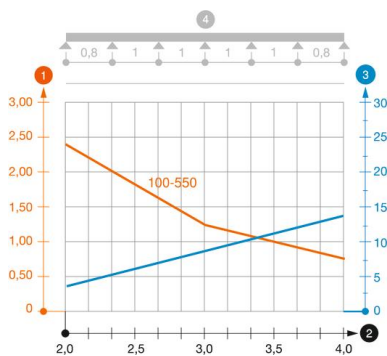

Діаграма навантаження, кабельний лоток типу SKSMU 110

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
 - Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами